



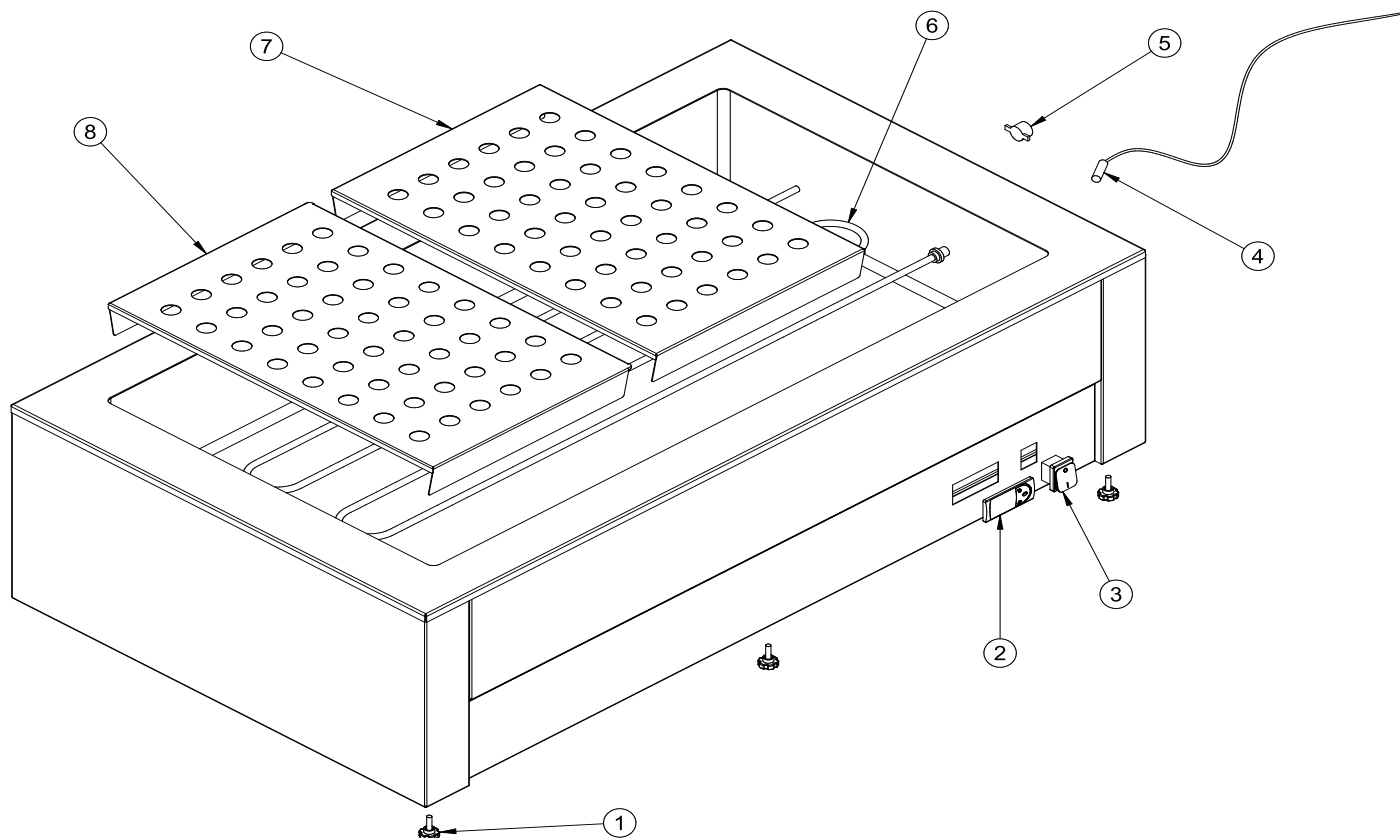

POSICIÓN	CODE	DESCRIPTION	BMMS-2GN	BMMS-3GN
1	34250007	RÉGULATEUR POUR M-6	4	6
2	21350001	THERMOSTAT PYCO1SN50P	1	1
3	21130008	INTERRUPTEUR DEUX POSITIONS VERT À SOUFFLET	1	1
4	21350021	SONDE NTC - NTC030HT00 - 3 MTS TEMP.MAX.150°C	1	1
5	21350023	INTERRUPTOR TÉRMICO 150°C 16 A	1	1
6	21250006	RÉSISTANCE POUR CUVE CCS2GN - 800 W	1	-
	21250007	RÉSISTANCE POUR CUVE CCS2GN - 1200 W	-	1
7	76030002	FOND PERFORÉ GN CENTRAL POUR CUVE CHAUDE DROP-IN	-	1
8	76030001	FOND PERFORÉ GN EXTRÉMITÉ POUR CUVE CHAUDE DROP-IN	2	2

SCHEMA ÉLECTRIQUE

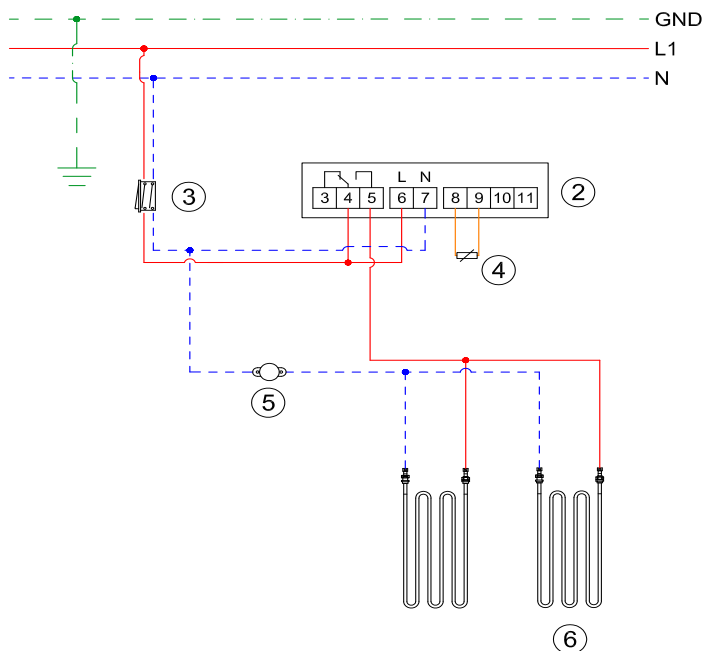

Certification



Fax: 0034 957 514 635

14900. Lucena. (Córdoba)